

CLIENTE: _____ AGENTE: _____
RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: _____
REFERENTE DI COMMESSA: _____
Nome, Mail, Cellulare



☐ ORDINE ☐ PREVENTIVO

COD.
WMROKA




MONOBLOCCO
ROKA COMFORT

MODELLO CASSONETTO: ☐ C300N (P)=313mm Ø=210mm ☐ C345N (P)=358mm Ø=240mm ☐ C365N (P)=378mm Ø=240mm

TIPO DI ISPEZIONE: ☐ BRANDEGGIANTE

☐ SFILARE DALL'INTERNO

☐ FRONTALE INTERNA

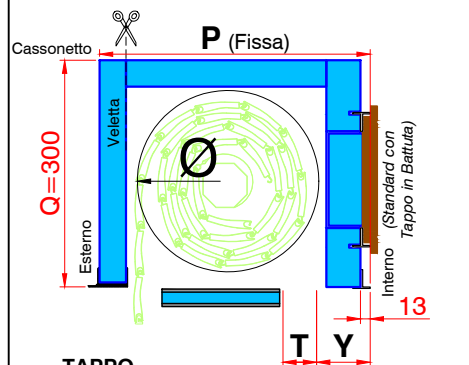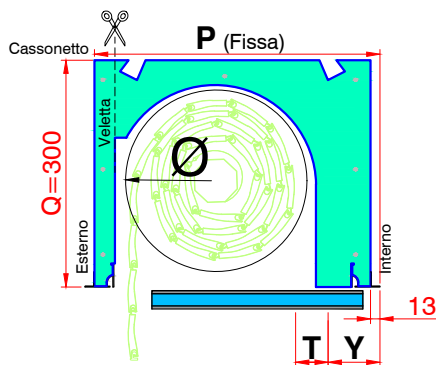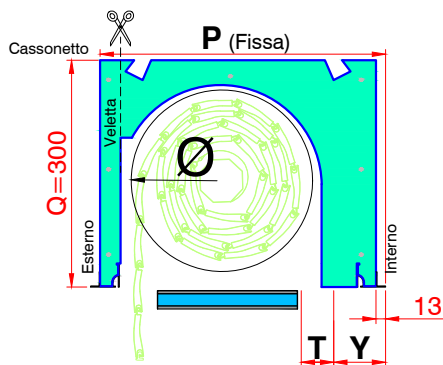

TAGLIO VELETTA ESTERNA: ☐ NO

☐ SI' ⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE
"P-27", togliere 27 mm. dalla profondità indicata.

PORTA INTONACO ESTERNO: ☐ 13 mm ☐ 5 mm

☐ PROFILO PVC 1 LATO CON RETE
(fattibile solo con ispezione frontale interna)

SPESSORE SPALLA: (K)

☐ 90 mm ☐ 100 mm ☐ 110 mm

SOTTOBANCALE: ☐ SI

☐ NO ☐ SI, ALZ ⁽²⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

MARMO + COLLA: (M)

☐ 45 mm ☐ 35 mm ☐ _____ mm

EPS SOTTOBANCALE: (N)

☐ 60 mm (MAX) ☐ _____ mm ☐ 40 mm (MIN)

SISTEMA DI FISSAGGIO:


☐ ZANCHE A MURARE ☐ NESSUNO

STAFFE STANDARD:

☐ "L" 90 x 90 mm
☐ "L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

☐ "L" 90 x 90 mm _____ pz
☐ "L" 150 x 80 mm _____ pz

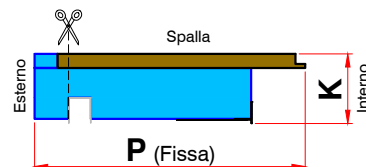

MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità)

GUIDA TAPPARELLA ARGENTO: _____
(verificare tabella compatibilità)

☐ STANDARD
(cod. TGSPA)

☐ MIGNON
(cod. TGM)

☐ LISCIA 45 x 22
(cod. TGP26) solo K=110 mm

☐ A51 26 x 50
(cod. TG51)

FERRAMENTA MOTORE:

☐ SOMFY (COMPLETA)

☐ SOMFY (SOLO SUPPORTI)

☐ CHERUBINI (COMPLETA)

☐ CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)

MOTORE:

☐ NO

☐ ILMO M

☐ ATP

☐ LT-HI PRO

☐ ALTUS RS IO

☐ CLIMA

CENTRALINE:

Modello, Quantità

TELECOMANDI:

Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO (spalle)

SPESSORE: (X)

☐ 70 mm

☐ 60 mm

☐ 50 mm

☐ 40 mm

☐ 30 mm

☐ _____ mm

☐ 80 mm
(solo K=100)

☐ 90 mm
(solo K=110)

PROFONDITA': (Y)

☐ 70 mm

☐ _____ mm

FORO PER ANTIFURTO:


☐ NO

☐ SI, NEL CASSONETTO A SX

☐ SI, NEL CASSONETTO A DX

☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX

☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA (spalle)

(spalle + cassonetto)

☐ NO

☐ CONTRO SERRAMENTO

☐ STACCATA DAL SERRAMENTO
(fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: _____

SPESSORE: (S)

☐ 50 mm

☐ 40 mm

(minore o uguale a "X")

PROFONDITA': (T)

☐ 43 mm



☐ 51 mm

☐ _____ mm

DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W)

☐ 50 mm

☐ _____ mm
(W > di 50 mm)




ASSIEMAGGIO: ☐ SI' ☐ NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. ____ di ____

STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

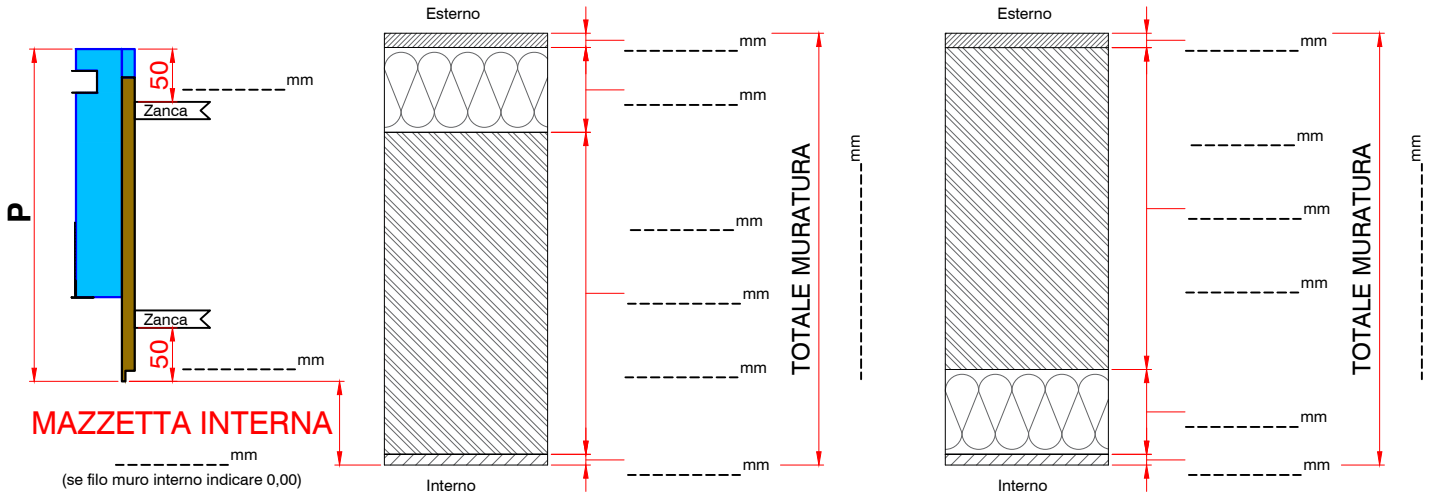

			LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' / ISPEZIONI (se differente da quanto indicato nella pagina precedente) SERRAMENTO SPECIALE (se differente da quanto indicato nella pagina precedente indicare X e Y specifiche) TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE
1		x H					
2		x H					
3		x H					
4		x H					
5		x H					
6		x H					
7		x H					
8		x H					
9		x H					
10		x H					
11		x H					
12		x H					

TRASPORTO: ☐ NO ☐ SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (____) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____
POSA IN OPERA: ☐ NO ☐ SI (SENZA BARRIERE) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)
(scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: